

[illegible]

Средствозахват	
----------------	--

Средньоозначене значення температури згоріння

00701	01700	0116	95%	00700	00700
-------	-------	------	-----	-------	-------

Голубиний Виктор Яковлевич ЛДМР

epidemiologist network leading to longer 'unemployment' duration

Завдання виконуваленої кліматичної лабораторії

radiographic, as indicated above, and the following may

Наименование структурного подразделения: Управление

109

167

Принимая М.А.

acidu

Sympa T.O.

confronto

NATIONAL K.O.A.

Journal of Management Inquiry 22(1)

1

11

1

112

1

100

1

01/06/2010

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 41

Область	ГРС, прямий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт*год./м³
Полтавська	Березова Рудка	38,16	9 114	10,60
	Вікторія	38,16	9 114	10,60
	Майорщина	38,16	9 114	10,60
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 41		38,16	9 114	10,60

Головний інженер Яготинського ЛВУМГ

Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія

Завідувач виміральної хіміко-аналітичної лабораторії

Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу

Начальник служби газовимірювань та метрології

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Приймак М.А.

прізвище

Бугера Т.О.

прізвище

Калитюк О.А.

прізвище

01.06.2017

дата

01.06.2017

дата

01.06.2017

дата

Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Широ О.Е.

Date _____

7 покы
пата

Додаг до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 52

Область	ГРС, прямиий споживач	Середнєозважене значення вищої теплоти згоряння	
		МДж/м³	кВт*год./м³
Полтавська область	ГРС Піски	38,29	10,64
Середнєозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 52		38,29	10,64

Головний інженер Лубенського ЛВУМГ	Сирога В.П.	01.06.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	прізвище	дата
Завідувач лабораторією Лубенського ЛВУМГ	Алексєєнко Н.А.	01.06.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу	прізвище	дата
Начальник служби ГВ та М	Шило О.Є	01.06.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом	прізвище	дата
		підпис



ПАТ "Укртрансгаз"
Філія "ЖМ "Київтрансгаз"
Дубенський пил Дубенський ЛВУМГ
Вимірвальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідчення № 199-15 чинно до 31.12.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 51
переданого Дубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Дубенітгаз", ДП "Укртрансгаз", ПП Костюк В.М.
Маршрут № 51
по газопроводу "Шибелішка-Голтава-Київ"

за період з 01.05.2017 р. по 31.05.2017 р.


Компонентний склад, % мол.													Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу: 101,325 кПа														
Число місяця	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °С,	Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С						Температура точки роси за вологою (P = 3.92 МПа), °С	Температура точки роси за вуглеводнями, °С	Вміст сірководню, г/м³	Вміст меркаптанової сірки, г/м³	Вміст механічних домішок, г/м³			
														Темпота згоряння нижня		Темпота згоряння вища		Число Воде вище									
1														ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт·год/м3					
2	89,7491	4,838	1,100	0,117	0,188	0,0039	0,053	0,044	0,079	0,031	1,849	1,948		8 233	34,47	9,58	9 119	38,18	10,61	11 550	48,36	13,43	-12,4	-9,8			
3														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 531	48,28	13,41					
4														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 531	48,28	13,41					
5														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 531	48,28	13,41					
6														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 531	48,28	13,41					
7														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 531	48,28	13,41					
8														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 531	48,28	13,41	-9,0	-10,7	0,0009	< 0,0002	відс.
9	89,7181	4,903	1,154	0,121	0,195	0,0039	0,056	0,045	0,086	0,009	1,782	1,927		8250	34,54	9,59	9 136	38,25	10,63	11 558	48,39	13,44					
10														8250	34,54	9,59	9 136	38,25	10,63	11 558	48,39	13,44					
11														8250	34,54	9,59	9 136	38,25	10,63	11 558	48,39	13,44					
12														8250	34,54	9,59	9 136	38,25	10,63	11 558	48,39	13,44					
13														8250	34,54	9,59	9 136	38,25	10,63	11 558	48,39	13,44					
14														8250	34,54	9,59	9 136	38,25	10,63	11 558	48,39	13,44					
15	89,8730	4,872	1,070	0,114	0,180	0,0040	0,051	0,044	0,067	0,008	1,753	1,964		8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 541	48,32	13,42	-9,5	-11,9			
16														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 541	48,32	13,42					
17														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 541	48,32	13,42					
18														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 541	48,32	13,42					
19														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 541	48,32	13,42					
20														8223	34,43	9,56	9 110	38,14	10,59	11 541	48,32	13,42					
21														8231	34,46	9,57	9 117	38,17	10,60	11 534	48,29	13,41	-12,6	-9,5			
22	89,7100	4,920	1,110	0,116	0,186	0,0040	0,052	0,042	0,072	0,007	1,742	2,039		8231	34,46	9,57	9 117	38,17	10,60	11 534	48,29	13,41					
23														8231	34,46	9,57	9 117	38,17	10,60	11 534	48,29	13,41					
24														8231	34,46	9,57	9 117	38,17	10,60	11 534	48,29	13,41					
25														8231	34,46	9,57	9 117	38,17	10,60	11 534	48,29	13,41					
26														8231	34,46	9,57	9 117	38,17	10,60	11 534	48,29	13,41					
27														8231	34,46	9,57	9 117	38,17	10,60	11 534	48,29	13,41					
28														8274	34,64	9,65	9 165	38,37	10,66	11 572	48,45	13,46	-6,8	-5,3			
29	89,5647	4,879	1,250	0,134	0,227	0,0043	0,064	0,055	0,096	0,007	1,757	1,962		8274	34,64	9,65	9 165	38,37	10,66	11 572	48,45	13,46					
30														8274	34,64	9,65	9 165	38,37	10,66	11 572	48,45	13,46					
31														8274	34,64	9,65	9 165	38,37	10,66	11 572	48,45	13,46					

Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів

Середньозважене значення теплот згоряння:

Головний інженер Дубенського ЛВУМГ
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач лабораторією Дубенського ЛВУМГ
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ПБ та М
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Сирота В.П.
привласне
Алексенко Н.А.
привласне
Широ О.Є.
привласне
01.06.2017 року
дата
01.06.2017 року
дата

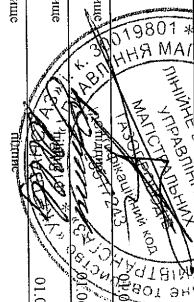

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 51

Область	ГРС, прямиий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт·год./м³
Полтавська область	ГРС Лубни	38,21	9 125	10,61
	АГНКС-1 м.Лубни	38,18	9 119	10,61
	АГНКС-2 м.Лубни	38,20	9 124	10,61
	ГРС Мгар	38,18	9 119	10,61
	ГРС Новики	38,20	9 123	10,61
	ГРС Пирятин	38,19	9 122	10,61
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 51	ГРС Гребінка	38,20	9 124	10,61
		38,19	9 123	10,61



Головний інженер Лубенського ЛВУМГ	Сирота В.П.	01.06.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	прізвище	дата
Завідувач лабораторії Лубенського ЛВУМГ	Алексєєнко Н.А.	01.06.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу	прізвище	дата
Начальник служби ГВ та М	Шило О.Є	01.06.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом	прізвище	дата

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 54

Область	ГРС, прямий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт·год./м³
Полтавська область	ГРС Войниха	38,09	9 097	10,58
	ГРС Оріхівка	38,09	9 096	10,58
	ГРС Хорол	38,09	9 096	10,58
	ГРС Стайки	38,08	9 095	10,58
	ГРС Новачиха	38,09	9 096	10,58
	ГРС Ромодан	38,09	9 097	10,58
	ГРС Петракиївка	38,09	9 096	10,58
	ГРС Клепачі (Вергуни)	38,08	9 095	10,58
	ГРС Семенівка	38,07	9 093	10,58
	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 54	38,08	9 096	10,58

Головний інженер Лубенського ЛВУМГ
 Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія
 Завідувач лабораторією Лубенського ЛВУМГ
 Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
 Начальник служби ГВ та М
 Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Сирота В.П.
 прізвище
 Алексеевко Н.А.
 прізвище
 Шило О.Є.
 прізвище

01.06.2017 року
 дата
 31.03.01.06.2017 року
 дата
 3 01.06.2017 року
 дата

підпис

ПАТ "УКРАЇНАГАС"
філія "УМГ" Київська обл.
Дубенський пил. Дубенський ДВУМГ
Виробничий підрозділ лабораторія
Сиротко № 199-15 чинно до 31.12.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 61
переданого Дубенським ДВУМГ та прийнятого ПАТ "Лугангаз", ПАТ "Дубингаз", ПАТ "Чернігвілгаз"
Маршрут № 61
по газопроводу "Гидротек - Шебелинка-Полтава-Київ"

за період з 01.05.2017 р. по 31.05.2017 р.

Число місяця	Компонентний склад, % мол.											Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа															
	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C,	Температура вимірювання/згорання при 20/25 °C													
														Теплота згорання нижча		Теплота згорання вища		Число вище									
														ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3					
1	78,6423	11,330	1,369	0,050	0,184	0,0047	0,213	0,185	0,082	0,021	4,842	3,077	0,8270	8 398	35,16	9,77	9 278	38,85	10,79	11 197	46,88	13,02	-8,7	-6,5	0,0036	відст.	відст.
2														8 398	35,16	9,77	9 278	38,85	10,79	11 197	46,88	13,02					
3														8 398	35,16	9,77	9 278	38,85	10,79	11 197	46,88	13,02					
4														8 398	35,16	9,77	9 278	38,85	10,79	11 197	46,88	13,02					
5														8 398	35,16	9,77	9 278	38,85	10,79	11 197	46,88	13,02					
6														8 398	35,16	9,77	9 278	38,85	10,79	11 197	46,88	13,02					
7														8 398	35,16	9,77	9 278	38,85	10,79	11 197	46,88	13,02					
8	77,9139	11,467	1,253	0,060	0,356	0,0051	0,190	0,176	0,067	0,018	5,540	2,954	0,8305	8 367	35,03	9,73	9 244	38,70	10,75	11 132	46,61	12,95	-8,7	-6,2			
9														8 367	35,03	9,73	9 244	38,70	10,75	11 132	46,61	12,95					
10														8 367	35,03	9,73	9 244	38,70	10,75	11 132	46,61	12,95					
11														8 367	35,03	9,73	9 244	38,70	10,75	11 132	46,61	12,95					
12														8 367	35,03	9,73	9 244	38,70	10,75	11 132	46,61	12,95					
13														8 367	35,03	9,73	9 244	38,70	10,75	11 132	46,61	12,95					
14														8 367	35,03	9,73	9 244	38,70	10,75	11 132	46,61	12,95					
15	77,1410	10,183	4,343	0,323	0,588	0,0000	0,054	0,036	0,012	0,014	4,245	3,061	0,8546	8 772	36,72	10,20	9 680	40,53	11,26	11 493	48,12	13,37	-9,9	-8,7			
16														8 772	36,72	10,20	9 680	40,53	11,26	11 493	48,12	13,37					
17														8 772	36,72	10,20	9 680	40,53	11,26	11 493	48,12	13,37					
18														8 772	36,72	10,20	9 680	40,53	11,26	11 493	48,12	13,37					
19														8 772	36,72	10,20	9 680	40,53	11,26	11 493	48,12	13,37					
20														8 772	36,72	10,20	9 680	40,53	11,26	11 493	48,12	13,37					
21														8 772	36,72	10,20	9 680	40,53	11,26	11 493	48,12	13,37					
22	78,7741	11,623	1,240	0,066	0,333	0,0049	0,204	0,174	0,071	0,017	4,523	2,970	0,8265	8 457	35,41	9,84	9 343	39,12	10,87	11 279	47,22	13,12	-9,0	-7,8			
23														8 457	35,41	9,84	9 343	39,12	10,87	11 279	47,22	13,12					
24														8 457	35,41	9,84	9 343	39,12	10,87	11 279	47,22	13,12					
25														8 457	35,41	9,84	9 343	39,12	10,87	11 279	47,22	13,12					
26														8 457	35,41	9,84	9 343	39,12	10,87	11 279	47,22	13,12					
27														8 457	35,41	9,84	9 343	39,12	10,87	11 279	47,22	13,12					
28														8 457	35,41	9,84	9 343	39,12	10,87	11 279	47,22	13,12					
29	77,4860	12,865	1,617	0,083	0,308	0,0000	0,169	0,151	0,064	0,018	4,427	2,812	0,8341	8 583	35,93	9,98	9 478	39,68	11,02	11 390	47,69	13,25	-10,7	-8,3			
30														8 583	35,93	9,98	9 478	39,68	11,02	11 390	47,69	13,25					
31														8 583	35,93	9,98	9 478	39,68	11,02	11 390	47,69	13,25					

Рівень організації відповідає вимогам чинних нормативних документів

Середньозважене значення теплоти згорання

Головний інженер Дубенського ДВУМГ
Підрозділ підприємства, якому підпорядкована лабораторія
Завідувач лабораторією Дубенського ДВУМГ
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
Начальник служби ГВ та М
Підрозділ, відповідального за облік газу за маршрутом

Сирота В. П.
Алексенко Н. А.
Шино О. С.
прізвище
підпис
дата
дата
дата

01.05.2017 року
01.06.2017 року
01.06.2017 року

Область	ГРС, прямиий споживач	Середньоозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт*год./м³
Полтавська область	ГРС Чорнухи	39,29	9 384	10,91
	ГРС Вишневе	39,30	9 387	10,92
Чернігівська область	ГРС Богдани	39,30	9 388	10,92
Середньоозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 61		39,29	9 385	10,91

Сирота В.П.

прізвище

Алексеев Н.А.

прізвище

Шило О.Е.

прізвище

дата

	дата
1	08.09.2017
2	09.09.2017
3	10.09.2017
4	11.09.2017
5	12.09.2017
6	13.09.2017
7	14.09.2017
8	15.09.2017
9	16.09.2017
10	17.09.2017
11	18.09.2017
12	19.09.2017
13	20.09.2017
14	21.09.2017
15	22.09.2017
16	23.09.2017
17	24.09.2017
18	25.09.2017
19	26.09.2017
20	27.09.2017
21	28.09.2017
22	29.09.2017
23	30.09.2017
24	01.10.2017
25	02.10.2017
26	03.10.2017
27	04.10.2017
28	05.10.2017
29	06.10.2017
30	07.10.2017
31	08.10.2017
32	09.10.2017
33	10.10.2017
34	11.10.2017
35	12.10.2017
36	13.10.2017
37	14.10.2017
38	15.10.2017
39	16.10.2017
40	17.10.2017
41	18.10.2017
42	19.10.2017
43	20.10.2017
44	21.10.2017
45	22.10.2017
46	23.10.2017
47	24.10.2017
48	25.10.2017
49	26.10.2017
50	27.10.2017
51	28.10.2017
52	29.10.2017
53	30.10.2017
54	31.10.2017
55	01.11.2017
56	02.11.2017
57	03.11.2017
58	04.11.2017
59	05.11.2017
60	06.11.2017
61	07.11.2017
62	08.11.2017
63	09.11.2017
64	10.11.2017
65	11.11.2017
66	12.11.2017
67	13.11.2017
68	14.11.2017
69	15.11.2017
70	16.11.2017
71	17.11.2017
72	18.11.2017
73	19.11.2017
74	20.11.2017
75	21.11.2017
76	22.11.2017
77	23.11.2017
78	24.11.2017
79	25.11.2017
80	26.11.2017
81	27.11.2017
82	28.11.2017
83	29.11.2017
84	30.11.2017
85	01.12.2017
86	02.12.2017
87	03.12.2017
88	04.12.2017
89	05.12.2017
90	06.12.2017
91	07.12.2017
92	08.12.2017
93	09.12.2017
94	10.12.2017
95	11.12.2017
96	12.12.2017
97	13.12.2017
98	14.12.2017
99	15.12.2017
100	16.12.2017
101	17.12.2017
102	18.12.2017
103	19.12.2017
104	20.12.2017
105	21.12.2017
106	22.12.2017
107	23.12.2017
108	24.12.2017
109	25.12.2017
110	26.12.2017
111	27.12.2017
112	28.12.2017
113	29.12.2017
114	30.12.2017
115	31.12.2017

data

ПІДПИС

Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Свідчення № 199-15 чинно до 31.12.2018 р

переданого Лубенським ЛВУМ та прийнятого ПАТ "Лубнигаз"

по газопроводу "Уренгой-Помаму-Ужгород, Прозреч"

1

no

31.05.2017 p

[illegible]

Цікарозиту підприємства, якому підпорядкована лабораторія

лаборатори, де здійснювалось вимірювання газу

Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

і надрозділу, відповідального за облік газу за надривутом

прізви


Знак «УКР»

Date _____

Date _____

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 62

Область	ГРС, прямий споживач	Середньозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт*год./м³
Полтавська область	ГРС Савинці	38,29	9 145	10,64
	ГРС Оржиця	38,29	9 145	10,64
	ГРС Вишневе (Оржицького р-ну)	38,29	9 145	10,64
Середньозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 62		38,29	9 145	10,64

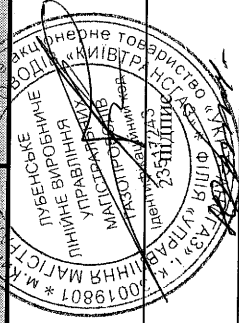

Головний інженер Лубенського ЛВУМГ	Сирота В.П.	01.06.2017 року
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	прізвище	дата
Завідувач лабораторією Лубенського ЛВУМГ	Алексєєнко Н.А.	01.06.2017 року
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу	прізвище	дата
Начальник служби ГВ та М	Шило О.Є	01.06.2017 року
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом	прізвище	дата

ПАТ "КАСТРАНС"
 Філія "УМГ "Кістринська"
 Публічний п.м. Лубенське ЛВУМГ
 Вибірочна хіміко-аналітична лабораторія
 Сертифікат № 198-15, чинно до 31.12.2018 р.

ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ № 63
 переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Лубингаз", ПАТ "Полтавагаз"
 Маршрут № 63

по газопроводу " Єнаць-Курск-Київ "

за період з 01.05.2017 р. по 31.05.2017 р.

Компонентний склад, % мол.													Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу: 101,325 кПа																
Число місяця	метан, C1	етан, C2	пропан, C3	ізо-бутан, i-C4	н-бутан, n-C4	нео-пентан, нео-C5	ізо-пентан, i-C5	н-пентан, n-C5	гексани та вищі, C6+	кисень, O2	азот, N2	діоксид вуглецю, CO2	Густина абсолютна, кг/м³, при 20 °C,	Температура вимірювання/тепловити при 20/25°C						Температура точки роси за вологою (P = 3.92 МПа), °C	Температура точки роси за вуглеводнями, °C	Вміст сірководню, г/м³	Вміст меркаптанової сірки, г/м³	Вміст механічних домішок, г/м³					
														Теплота згоряння нижча			Теплота згоряння вища								Число. Воде. вище				
														ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3	ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3						ккал/м3	МДж/м3	кВт-год/м3		
1														8.203	34.34	9.54	9.094	38.07	10.58	11.841	49.57	13.77							
2	90.9338	4.464	1.114	0.124	0.202	0.0044	0.060	0.046	0.059	0.007	2.048	0.937	0.7387	8.269	34.62	9.62	9.160	38.35	10.65	11.696	48.97	13.60	-14.5	-12.1					
3														8.269	34.62	9.62	9.160	38.35	10.65	11.696	48.97	13.60							
4														8.269	34.62	9.62	9.160	38.35	10.65	11.696	48.97	13.60							
5														8.269	34.62	9.62	9.160	38.35	10.65	11.696	48.97	13.60							
6														8.269	34.62	9.62	9.160	38.35	10.65	11.696	48.97	13.60							
7														8.269	34.62	9.62	9.160	38.35	10.65	11.696	48.97	13.60							
8														8.269	34.62	9.62	9.160	38.35	10.65	11.696	48.97	13.60							
9	90.8356	4.529	1.160	0.131	0.215	0.0042	0.060	0.049	0.067	0.004	1.972	0.973	0.7403	8.289	34.71	9.64	9.182	38.44	10.68	11.711	49.03	13.62	-16.4	-12.5					
10														8.289	34.71	9.64	9.182	38.44	10.68	11.711	49.03	13.62							
11														8.289	34.71	9.64	9.182	38.44	10.68	11.711	49.03	13.62							
12														8.289	34.71	9.64	9.182	38.44	10.68	11.711	49.03	13.62							
13														8.289	34.71	9.64	9.182	38.44	10.68	11.711	49.03	13.62							
14														8.289	34.71	9.64	9.182	38.44	10.68	11.711	49.03	13.62							
15	90.8046	4.525	1.088	0.119	0.193	0.0043	0.054	0.043	0.060	0.012	2.139	0.959	0.7390	8.255	34.56	9.60	9.145	38.29	10.64	11.674	48.88	13.58	-14.8	-11.1	0.0004	0.0007			
16														8.255	34.56	9.60	9.145	38.29	10.64	11.674	48.88	13.58							
17														8.255	34.56	9.60	9.145	38.29	10.64	11.674	48.88	13.58							
18														8.255	34.56	9.60	9.145	38.29	10.64	11.674	48.88	13.58							
19														8.255	34.56	9.60	9.145	38.29	10.64	11.674	48.88	13.58							
20														8.255	34.56	9.60	9.145	38.29	10.64	11.674	48.88	13.58							
21														8.255	34.56	9.60	9.145	38.29	10.64	11.674	48.88	13.58							
22	90.8029	4.507	1.071	0.122	0.197	0.0043	0.055	0.044	0.058	0.009	2.160	0.970	0.7391	8.251	34.55	9.60	9.140	38.27	10.63	11.668	48.85	13.57	-12.4	-9.1					
23														8.251	34.55	9.60	9.140	38.27	10.63	11.668	48.85	13.57							
24														8.251	34.55	9.60	9.140	38.27	10.63	11.668	48.85	13.57							
25														8.251	34.55	9.60	9.140	38.27	10.63	11.668	48.85	13.57							
26														8.251	34.55	9.60	9.140	38.27	10.63	11.668	48.85	13.57							
27														8.251	34.55	9.60	9.140	38.27	10.63	11.668	48.85	13.57							
28														8.251	34.55	9.60	9.140	38.27	10.63	11.668	48.85	13.57							
29	90.5009	4.641	1.222	0.132	0.215	0.0042	0.063	0.052	0.072	0.008	2.075	1.015	0.7430	8.295	34.73	9.65	9.188	38.47	10.69	11.697	48.98	13.61	-8.9	-4.6					
30														8.295	34.73	9.65	9.188	38.47	10.69	11.697	48.98	13.61							
31														8.295	34.73	9.65	9.188	38.47	10.69	11.697	48.98	13.61							
Рівень оподаткування відповідає вимогам цінних нормативних документів													8.268	34.62	9.62	9.169	38.35	10.65											
Середньозважене значення тепловити згоряння													8.268	34.62	9.62	9.169	38.35	10.65											


Головний інженер Лубенського ЛВУМГ
 Підрозділу підприємства, якому ліцензовані лабораторія
 Завідувач лабораторії Лубенського ЛВУМГ
 Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу
 Начальник служби ГВ та М
 Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом

Сирота В.І. 06.05.2017 року
 Александров В.І. 06.05.2017 року
 Шило О.В. 06.05.2017 року



Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу № 63

Область	ГРС, прямий споживач	Середнєозважене значення вищої теплоти згоряння		
		МДж/м³	ккал/м³	кВт*год./м³
Полтавська область	ГРС Лука	38,35	9 160	10,65
	ГРС Ісківці	38,35	9 160	10,65
	ГРС Безсали	38,35	9 159	10,65
	ГРС Яцини	38,35	9 159	10,65
	ГРС Кейбалівка	38,35	9 160	10,65
	ГРС Каплинці	38,35	9 161	10,65
Середнєозважене значення вищої теплоти згоряння по маршруту № 63		38,35	9 159	10,65

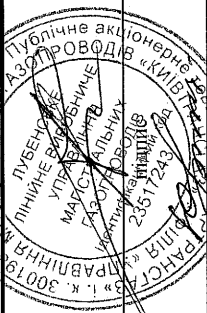

Головний інженер Лубенського ЛВУМГ	Сирота В.П.	01.06.2017 р.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія	прізвище	дата
Завідувач лабораторією Лубенського ЛВУМГ	Алексєєнко Н.А.	01.06.2017 р.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу	прізвище	дата
Начальник служби ГВ та М	Шило О.Є	01.06.2017 р.
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом	прізвище	дата